



**บันทึกการตรวจสอบถึงดับเพลิง
[วิทยาลัยการศึกษ]**

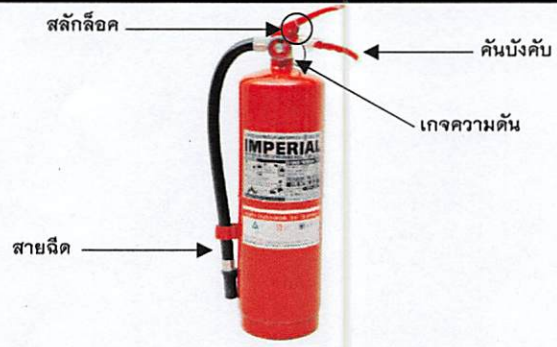


บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส SE 01 ชนิด เคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง หน้าห้องสำนักงาน

วันที่ตรวจ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
7 ม.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	มลด อินทร์
4 ก.พ. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	มลด อินทร์
4 มี.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	มลด อินทร์
1 เม.ย. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	มลด อินทร์
6 พ.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	มลด อินทร์
7 มิ.ย. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	มลด อินทร์
1 ก.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	มลด อินทร์
ส.ค. 2564											
ก.ย. 2564											
ต.ค. 2564											
พ.ย. 2564											
ธ.ค. 2564											

 <p>หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน</p>	<p>รายละเอียดการชำรุด</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>สาเหตุการชำรุด</p> <p>() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ</p>
	<p>ผู้รายงาน</p> <p>ตำแหน่ง</p>
	<p>วันที่</p>

ข้อปฏิบัติ

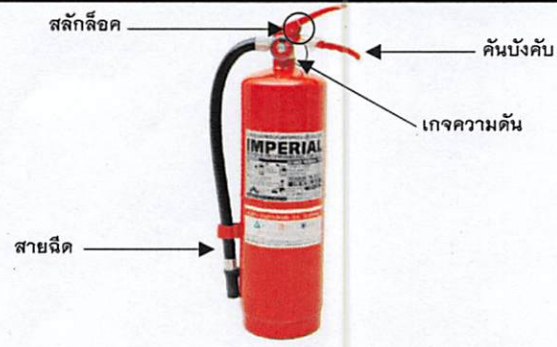
- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าสำนักงานทันที

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส SE02 ชนิด เคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง B101

วันที่ตรวจ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
7 ม.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ยอด อัมรินทร์
4 ก.พ. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ยอด อัมรินทร์
4 มี.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ยอด อัมรินทร์
1 เม.ย. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ยอด อัมรินทร์
6 พ.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ยอด อัมรินทร์
7 มิ.ย. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ยอด อัมรินทร์
1 ก.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ยอด อัมรินทร์
ส.ค. 2564											
ก.ย. 2564											
ต.ค. 2564											
พ.ย. 2564											
ธ.ค. 2564											

 <p>หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน</p>	<p>รายละเอียดการชำรุด</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>สาเหตุการชำรุด</p> <p>() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ</p>
	<p>ผู้รายงาน</p> <p>ตำแหน่ง</p>
	<p>วันที่</p>

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าสำนักงานทันที

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส SEO3 ชนิด เคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง B102

วันที่ตรวจ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
7 ม.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ชลดา อิ่มแป๊ะ
4 ก.พ. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ชลดา อิ่มแป๊ะ
4 มี.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ชลดา อิ่มแป๊ะ
1 เม.ย. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ชลดา อิ่มแป๊ะ
6 พ.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ชลดา อิ่มแป๊ะ
7 มิ.ย. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ชลดา อิ่มแป๊ะ
1 ก.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ชลดา อิ่มแป๊ะ
ส.ค. 2564											
ก.ย. 2564											
ต.ค. 2564											
พ.ย. 2564											
ธ.ค. 2564											

<p>หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน</p>	รายละเอียดการชำรุด		
	สาเหตุการชำรุด () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ		
	ผู้รายงาน		
	ตำแหน่ง		
วันที่			

ข้อปฏิบัติ

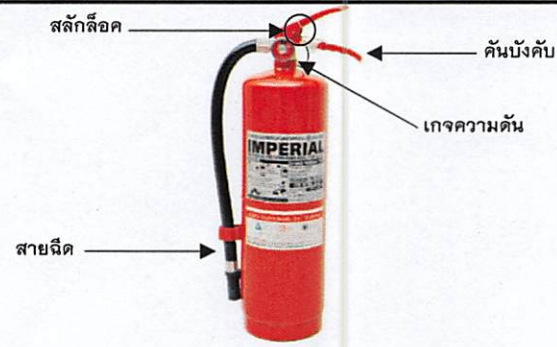
- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าสำนักงานทันที

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส SE 04 ชนิด เคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง B.103

วันที่ตรวจ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
7 ม.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ม.ลดา อัมแปง
4 ก.พ. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ม.ลดา อัมแปง
4 มี.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ม.ลดา อัมแปง
1 เม.ย. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ม.ลดา อัมแปง
6 พ.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ม.ลดา อัมแปง
7 มิ.ย. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ม.ลดา อัมแปง
1 ก.ค. 2564	✓		✓		✓		✓			✓	ม.ลดา อัมแปง
ส.ค. 2564											
ก.ย. 2564											
ต.ค. 2564											
พ.ย. 2564											
ธ.ค. 2564											

 <p>หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน</p>	<p>รายละเอียดการชำรุด</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>สาเหตุการชำรุด</p> <p>() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ</p>
	<p>ผู้รายงาน</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่</p>
	<p>.....</p>

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าสำนักงานทันที